


$P_1 = 1,19\text{kW}$	$P_2 = 1,87\text{kW}$	$P_3 = 1,495\text{kW}$
$P_{L1} = 0,51\text{kW}$	$P_{L1} = 0,68\text{kW}$	$P_{L1} = 0,345\text{kW}$
$P_{L2} = 0,34\text{kW}$	$P_{L2} = 0,68\text{kW}$	$P_{L2} = 0,575\text{kW}$
$P_{L3} = 0,34\text{kW}$	$P_{L3} = 0,51\text{kW}$	$P_{L3} = 0,575\text{kW}$
$\Delta U_{L1} = 0,4\%$	$\Delta U_{L1} = 0,8\%$	$\Delta U_{L1} = 0,5\%$

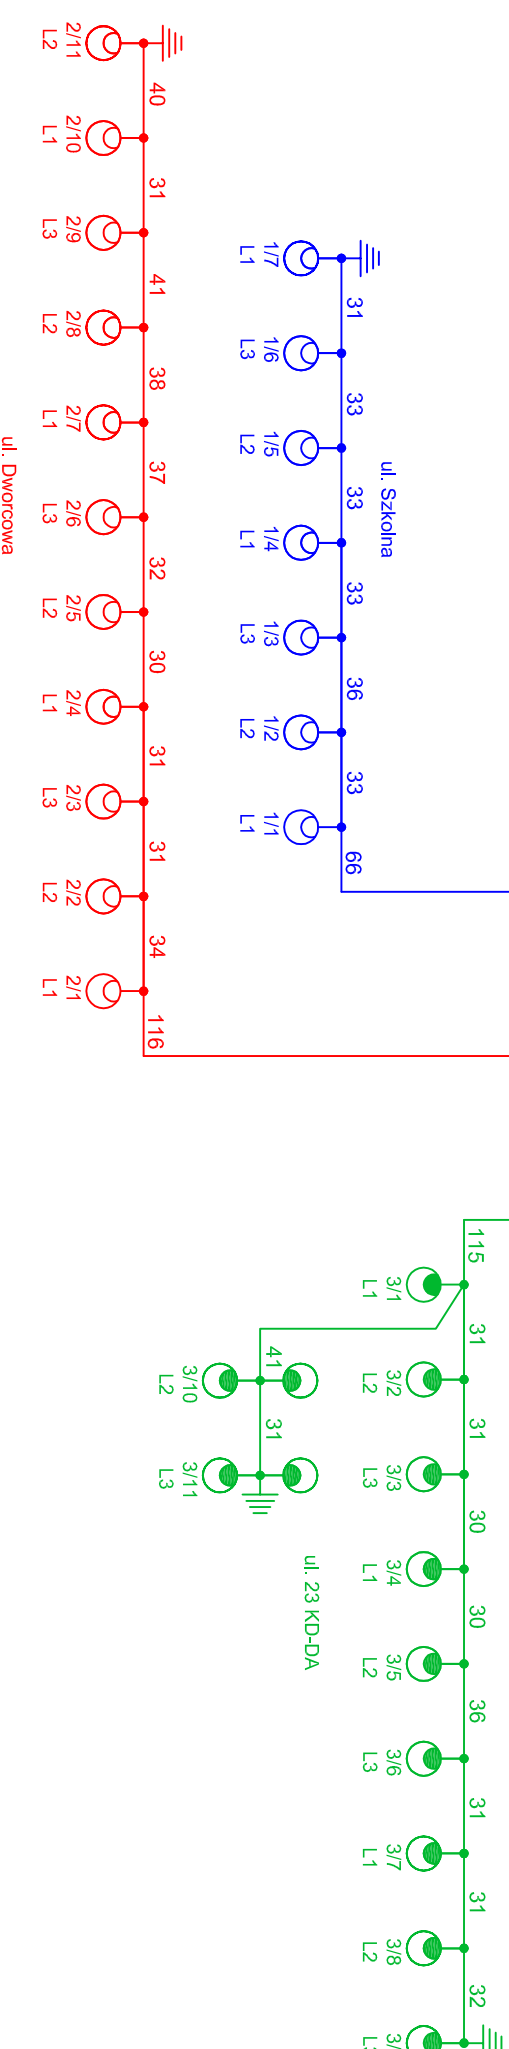

- stan istniejący sieci
- wg. projektu przebudowy ul. Dworcowej
- wg. projektu przebudowy ul. Szkolnej
- wg. projektu przebudowy ul. 23 KD-DA
- wg. oddzielnego projektu budowy zasilania ul. Dworcowej, Szkolnej i 23 KD-DA

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20100729085328+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100729085328+02'00')
/CreationDate
(ppiskore)
/Author
-mark-